


Auszug aus dem Testbericht: U_f -Werte bis $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$:

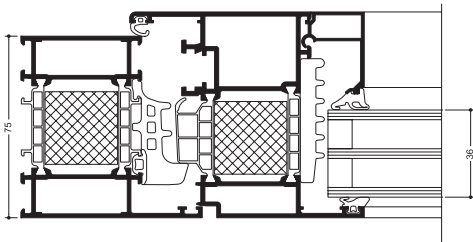

EN ISO 10077-2:2003 Wärmetechnisches Verhalten von Fenster, Türen und Abschlüssen. Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten.
Teil 2 Numerische Verfahren für Rahmen. IFT – Richtlinie WA-01/1 Juli 2002 –
 U_f -Werte für thermisch getrennte Metallprofile aus Fenstersystemen.